



VUE EN PLAN, 1:50.

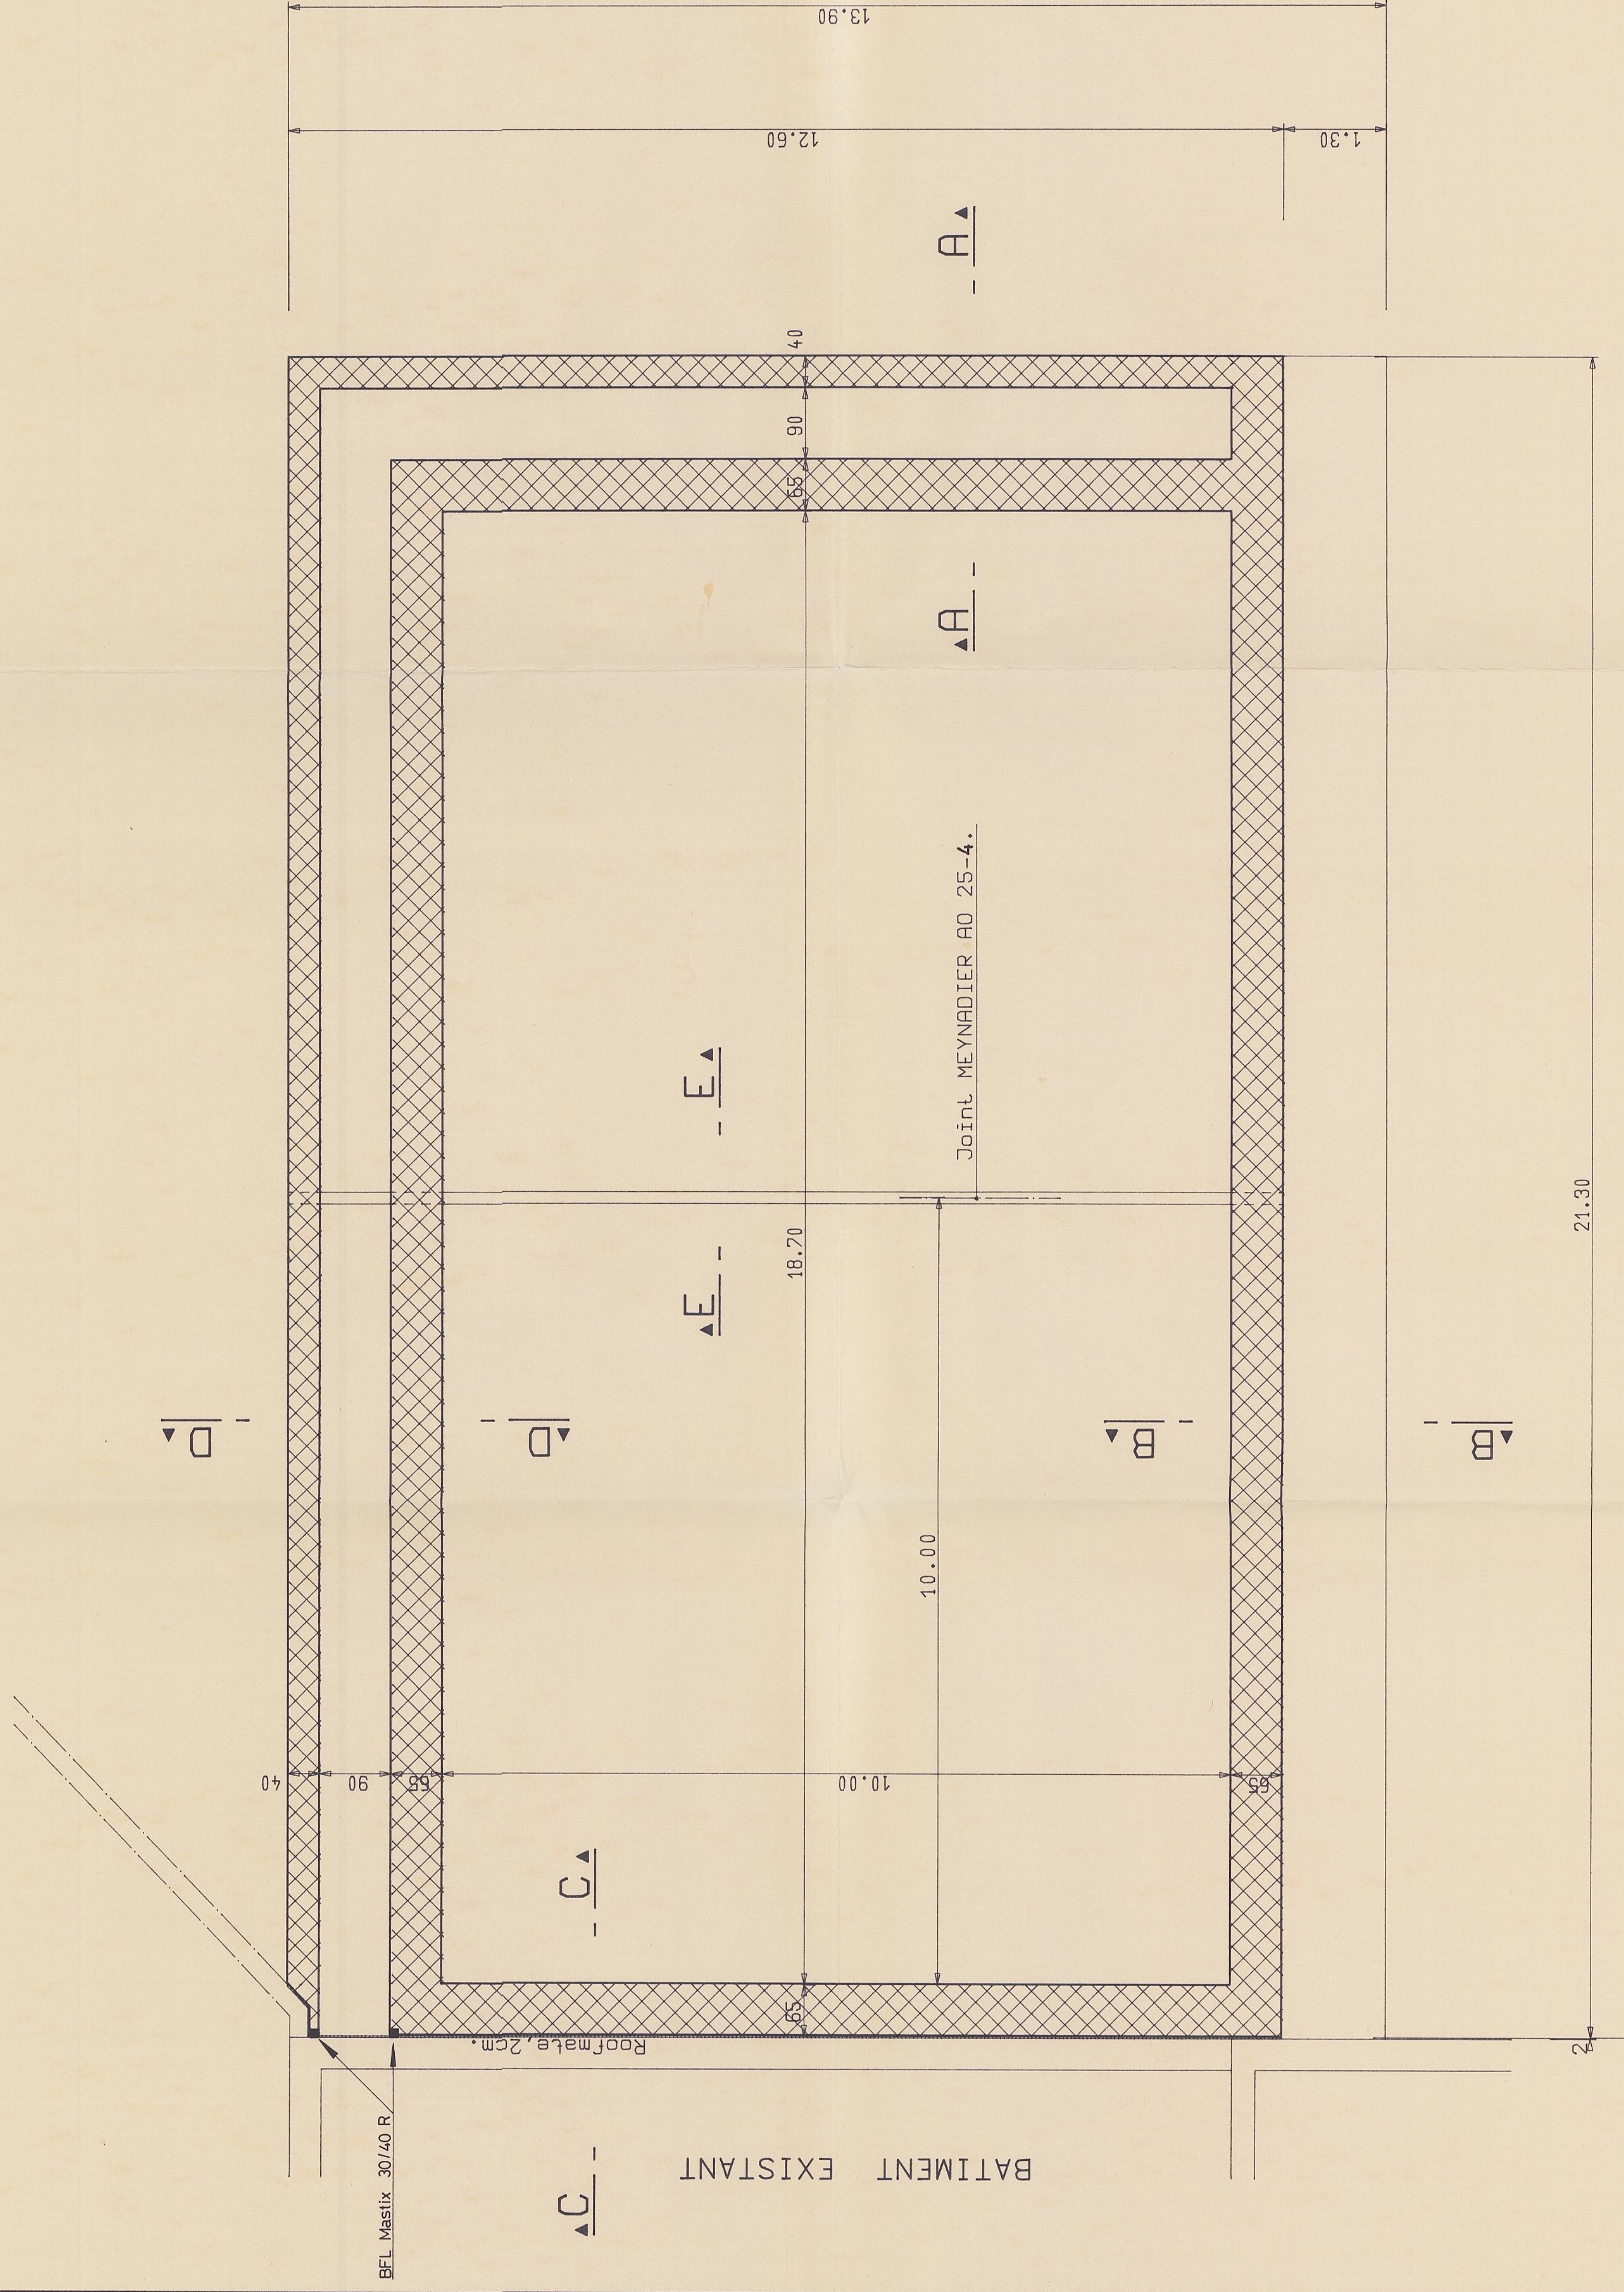


COUPE E-E, 1:50.


COUPE E'-E', 1:50.




COUPE TYPE A-A, 1:50.




COUPE TYPE B-B, 1:50.



COUPE TYPE D-D, 1:50.



COUPE TYPE C-C, 1:50.



Remarques:

Béton étanche, consistance légèrement plastique  
dosé CP 325 kg/m<sup>3</sup>.

Acier : S 500

Enrobage : 4cm.

Coffrage : type 2-1

Adjuvants : Rhéobuild 561 dosé à 1% du poids du ciment.

Cure: spray type Protect blanc

Série de plans 3434-

	Coiffage	ArmaLures	Lisles
Radier		7	8
M1 & M2	13	16	17, 30
M3 & M4	14	31	32
M5 & M6	15	33	34
Del.Let.+somm.	26	35	36, 37

# EXÉCUTÉ

	Phases	Date	G <sub>1</sub> Proc	G <sub>2</sub> Inst	G <sub>3</sub> Cont	V <sub>i</sub>
a		12.18.1981				
b						
c						
d						
e						
f						
g						
h						
i						
j						
k						
l						
m						
n						
o						
p						
q						
r						
s						
t						
u						
v						
w						
x						
y						
z						

VILLE DE LAUSANNE  
DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENT

MINISTRE DE LA SECURITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENT  
DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENT  
RECONSTRUCTION DE LA STEE DE VIN

DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE  
DESODORISATION DE LA STEP DE VIDY

NOUVELLE FOSSE A BOUTES

# RADIER

COFFRAGE

BONNARD ET GARDEL

# INGENIER

LAUSANNE

1ère étape → 2ème étape

1ère étape      2ème étape