


LEGENDE NS-VERTEILUNG:

- Feld 1: Brandmeldeanlage
Feld 2: Modems
Feld 3: MS - Messung / Fernzähler
Feld 4: NS - Messung / Fernzähler
Feld 5: Videomux
Feld 6: LWL - Mono
Feld 7: PTT - / Natal
Feld 8:
Feld 9: Eilevmanlage
Feld 10: Windmessung Innen
Feld 11: CO - / ST - Messung
Feld 12: RV Strips 1
Feld 13: RV Strips 2
Feld 14: SPS Allgemein
Feld 15: Beleuchtung DF
Feld 16: Beleuchtung EF
Feld 17: RV LWL Multimode
Feld 18: Reserve
Feld 19: Reserve
Feld 20: VRA
Feld 21: Reserve
Feld 22: VRA - LWL
Feld 23: Reserve KHR
Feld 24: Einsp. Trafo 2 / Vent.
Feld 25: HV - Trafo 2 / Vent.
Feld 26: Einsp. Trafo 3 / Vent.
Feld 27: HV - Trafo 3 / Vent.
Feld 28: Verteilung N-Netz
Feld 29: Verteilung N-Netz
Feld 30: Verteilung USV
Feld 31: Verteilung USV
Feld 32: Verteilung 24V DC
Feld 33: Reserve
Feld 34: Video

LEGENDE MS-SCHALTANLAGE:

- Feld Z1: Reserve KHR
Feld Z2: KW Thuisls
Feld Z3: Zentrale Tunnel Sils (CPW)
Feld Z4: Kuppelschalter
Feld Z5: MS - Messung KHR
Feld Z6: Trafo 3 400 KVA
Feld Z7: Trafo 2 630 KVA
Feld Z8: Prof. Abs. Kleiswerk
Feld Z9: TS Crapeig TPS
Feld Z10: Reserve

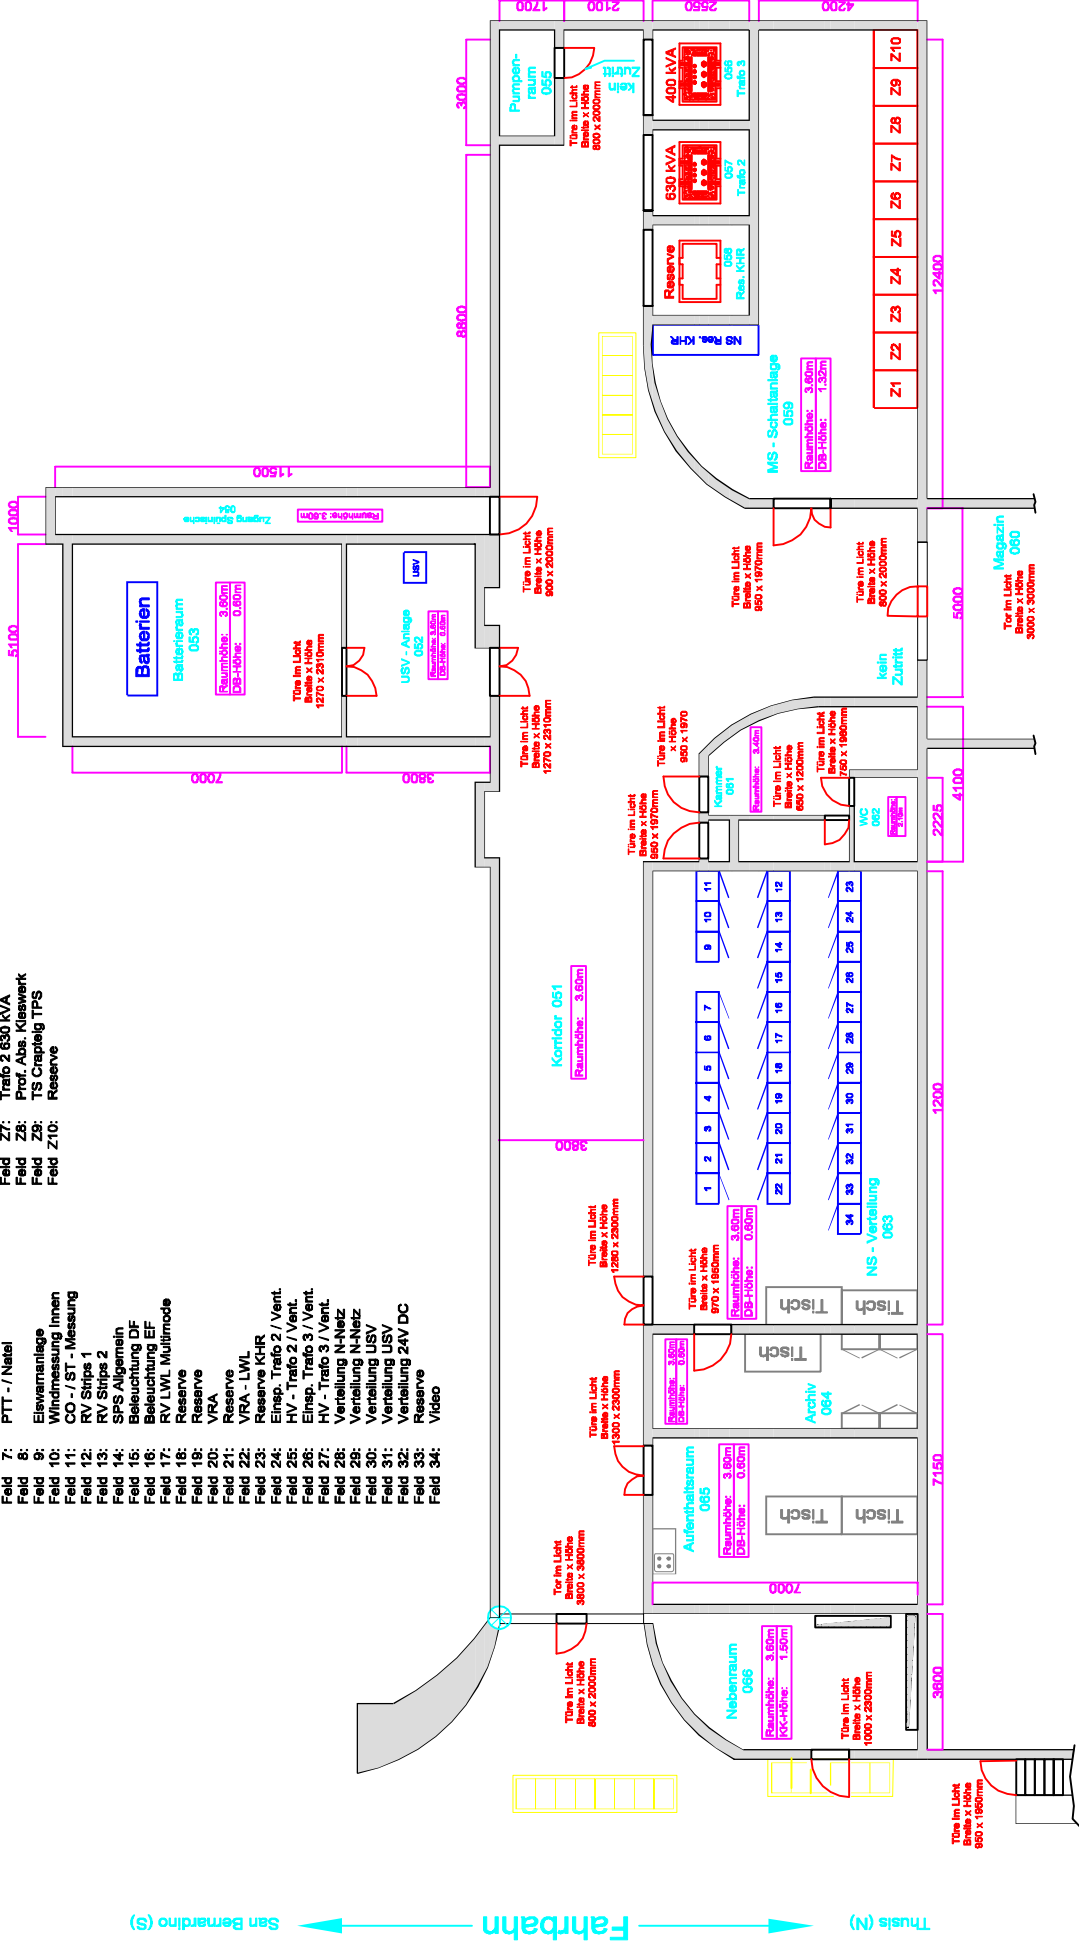

c					21.10.2008	A13c San Bernardino Nord-Thuisls Tunnel Crapeig TCRA	Objekt Nr. 954	Zentrale Nord EG CPN Massstab 1:200	Plan Nr. 13c 2259.574	Blatt 7	10 Blatt
b					jrf				Anlage:		
a	Änderung	Datum	Name	Norm							

J:\Instandhaltung\PAWTCBAP_CRAPEIG058_Neberraum066.000_Gebäudeeinrichtungen\Raumdepot13c_2259.574_Crapeig_CPW_21008

n+p
nay+ partner ag
Ingenieurbüro für Elektrotechnik
CH-7001 Chur
Telefon 0017200 99 00