


	Abwasser	RLS	Total
$Q_0$ = Ruhewasser	0	0	0
$Q_{\min}$ = minimaler Zufluss	80	240	320
$Q_{TW}$ = Trockenwetterzufluss	375	400	775
$Q_{RW}$ = Regenwetterzufluss	750 <sup>1)</sup>	700 <sup>3)</sup>	1450
$Q_{\max}$ = maximaler Zufluss	1120 <sup>2)</sup>	-	-
$Q_{\text{sonder}}$ = Sonderbetriebszustände z.B 1 Becken von 4 ausser Betrieb	-	-	-
$Q_{RKB}$ = Wassermenge zu RKB	1'570	-	-
$Q_E$ = Entlastung HWE-Kanal	3'700	-	-

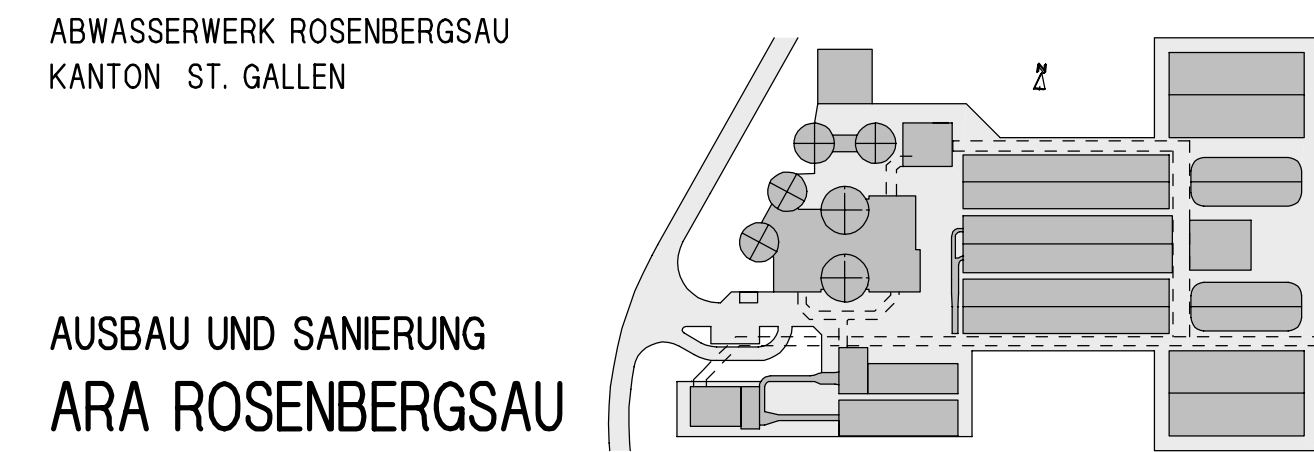


**Morgenthaler Ingenieure AG**  
 ein Unternehmen der CSD-Gruppe

Planverfasser: **Massstab** **1:50**  
 Plan Nr.: **V 3 0 2**

Genesrbrasse 37, Tel. 044 296 89 80, **Fakile**, Tel. 081 632 85 06  
 Postfach, 044 296 89 71, **Rathaus, Postfach**, 081 632 85 01  
 CH-8006 Zürich, E-mail: [info@morgenthaler.ch](mailto:info@morgenthaler.ch), **CH-7420 Trusli**, [www.morgenthaler.ch](http://www.morgenthaler.ch)