

Sportzentrum Hirzi – Münchenbuchsee

Bandensituation für 2. Liga Nach Technischem Reglement 2018-2022 SIHF

Reto Schürch
22. August 2019

Die Anforderungen und vorgaben vom Technischen Reglement sind für die 3. sowie für die 2. Liga dieselben.

Bei Neu- Umbauten sowie bei Promotionen in höheren Ligen werden Eisbahnen vom neuen Infrastruktur Komitee (SIHF) begutachtet. Mit dem neuen Technischen Reglement 2018-2022 wird versucht die Eisbahnen besser und einheitlicher, vor allem in Bezug auf Sicherheit zu kontrollieren und entsprechen freizugeben.

Das Komitee hat bei gewissen Punkten einen Ermessensspielraum, mit dem Wissen, dass Anpassungen und Erneuerungen teils erhebliche Kosten auslösen. Je nach Gesamtprojekt und Kostenverhältnis sind Entscheide schwer abzuschätzen.

Nachfolgend Punkte welche bei einer Kontrolle beanstandet werden könnten:


Artikel 4, 3

Bei Neu- und Umbauten aller Ligen empfiehlt SIHF, belastungsabsorbierende Banden- und Schutzglas Systeme mit den vom IIHF empfohlenen Massen zu installieren.

Artikel 4, 5

Am oberen Ende der Bande ist ein farbiges Abschlussbrett zu befestigen, welches den gesamten Umfang der Bande abdecken muss. Das Abschlussbrett kennzeichnet den Bereich, wo die Bande endet und das Schutzglas anfängt.


- Aktuell in weiss wie Bande

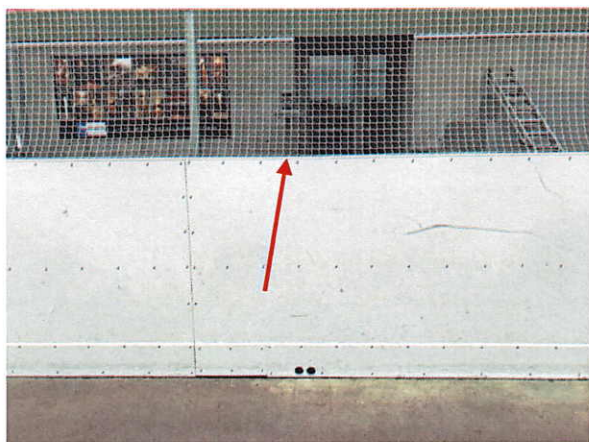

Artikel 5, 10

Vertikale Netzhalterungen müssen ab der Bandenaussenseite **min. 25cm** Abstand zur Bande haben, wobei die Erste und Letzte Netzhalterung jeweils mit Schutz- polster mit einer Höhe von **min. 100cm** versehen sein muss.

- Sollte nach Reglement angepasst werden, könnte je nach dem eventuell auch bei einer Abnahme durchgehen.

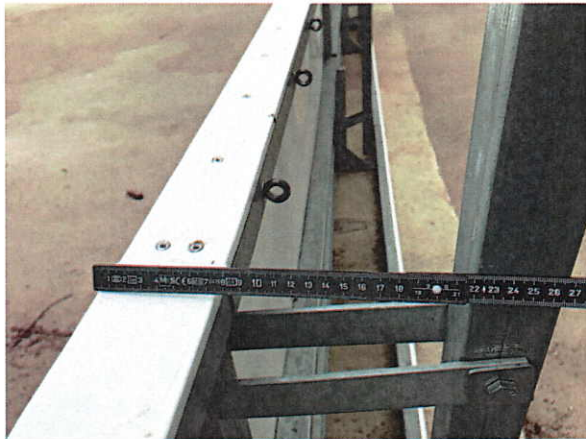

Artikel 5, 11

Der Publikumsschutz längsseitig ab Ende Bogen muss bis zu einer Höhe von min. 200cm über der Bodenoberkante gewährleistet sein. Der transparente Publi- kumsschutz muss min. 12mm dick sein. Die Maschenweite des angespannten Kunststoff-Netzes darf höchstens 45mm betragen.

Für Um- und Neubauten in der National League und Swiss League wird eine Schutz- glas Höhe von min. 165cm (bei Bandenhöhe von 125cm ab Betonboden) bzw. min. 180cm (bei Bandenhöhe von 110 cm) ab der Bandenoberkante rundum vorge- schrieben. Dieselbe Regelung wird der Regio und MySports League empfohlen.

- Aktuell auf 200cm bei auf Spielerbankseite mit Glas und auf Tribunenseite Netz bis 500cm ab Boden.

