


Kastenkompetenz Oberflächentechnik



Layout, Aufbau und Übersicht Gleis 50 bis 53 Werk Olten Wagenhalle Nord

Anlagenteil
[Installationswerte]

Betriebseinheiten
[Verbrauchswerte]

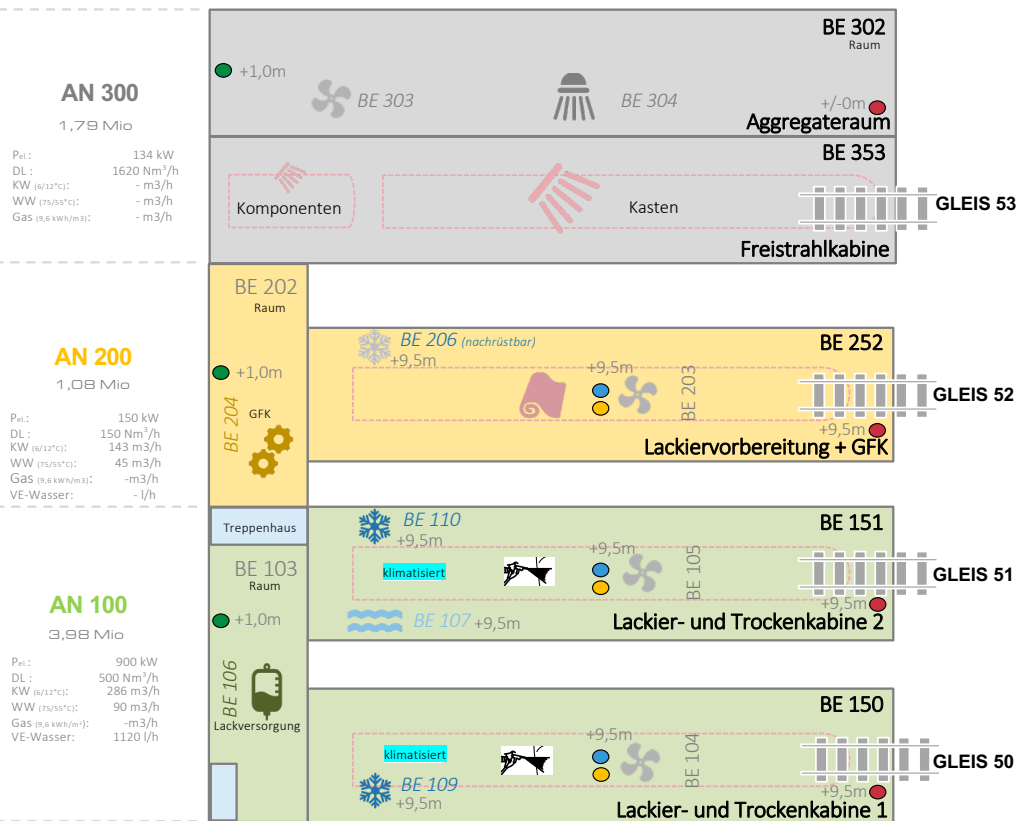

SBB-intern
ENTWURF

SBB="betreiberseitig", M="muss", O="Option"				
AN 400	BE 406	Kaltwasserversorgung	SBB	●
AN 400	BE 405	Gasversorgung	SBB	●
AN 400	BE 404	1 Schienenfördersystem	SBB	●
AN 400	BE 403	1 Druckluftversorgung	SBB	●
AN 400	BE 402	1 Fernwärmeversorgung	SBB	●
AN 400	BE 401	1 Stromversorgung	SBB	●
AN 300	BE 304	1 Strahltechnik	M	●
AN 300	BE 303	1 Lüftungstechnik	M	●
AN 300	BE 302	1 Technikraum	M	●
AN 300	BE 301	1 Freistrahlkabine	M	●
AN 200	BE 206	1 Kälteaggregat	O	●
AN 200	BE 205	1 Brandmelde-technik	O	●
AN 200	BE 204	1 GFK-Raumeinrichtung	O	●
AN 200	BE 203	1 Lüftungsgerät	O	●
AN 200	BE 202	1 GFK-Vorbereitungsraum	M	●
AN 200	BE 201	1 Lackvorbereitungskabine	M	●
AN 100	BE 109-110	2 Kälteaggregat	O	●
AN 100	BE 108	1 Brandmelde-technik	O	●
AN 100	BE 107	1 Wasseraufbereitung	O	●
AN 100	BE 106	1 Applikationseinrichtung	M	●
AN 100	BE 104-105	2 Lüftungsgeräte	M	●
AN 100	BE 103	1 Lackversorgungsraum	M	●
AN 100	BE 102	1 Lackier- und Trockenkabine 2	M	●
AN 100	BE 101	1 Lackier- und Trockenkabine 1	M	●
Anlagenteil	Betriebseinheit	Baugruppe	Status	