

N13 / Settore GR - L



Thusis

GR / Thusis
20 / Settore N13-L / 89.000
-
-
150045
18.13.20.805.01
☐ K ☐ T/G ☒ T/U

MP

Werkhof Erdgeschoss




Documento No.:


Allegato 1

Rov.	Indice 0	Indice A	Indice B	Indice C	Indice D	Documento / Piano No. (PV)	-,-
Data:	06.12.2018					Numero oggetto d'inventario:	-,-
Alliesto:	M.S.					Formato:	84.0 x 59.4
Controllato:	S.G.					Rilevato:	1:50
Direzione di progetto Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona Via C. Pellandini 2 6500 Bellinzona						Ricevuto il:	-,-
						Verificato / Ing. verificatore:	-,-
						Rilasciato il:	-,-

Legende Ausführung Lüftung

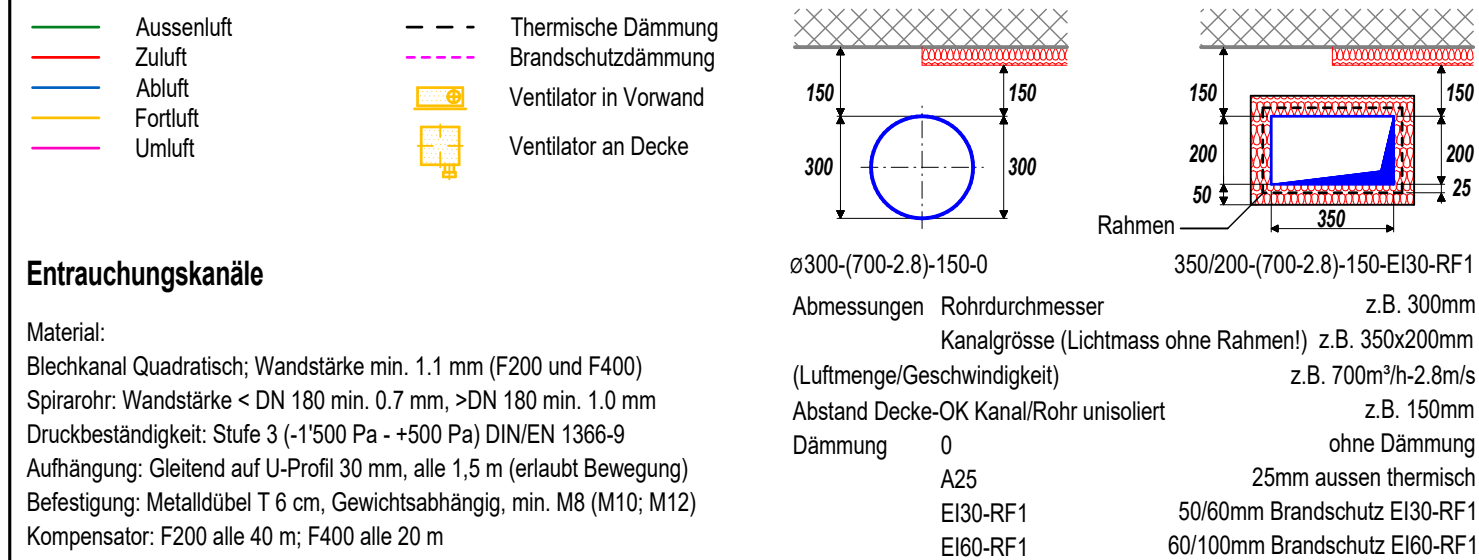

Legende Ausführung Sanitär

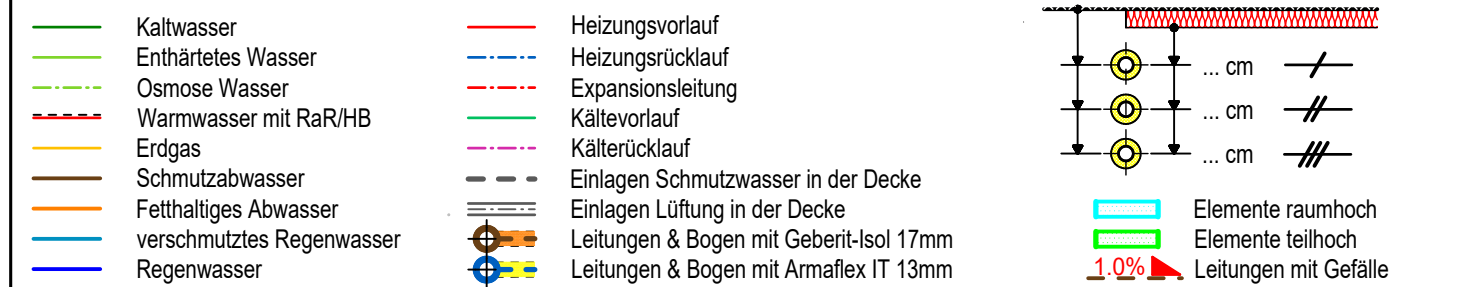

Dämmstärken										
Nennweite	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Zoll	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Wasser < 20°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Wasser > 20°C (PIR)	30	30	40	40	40	50	50	60	60	80
Wasser > 20°C (Armaflex, Mineralwolle)	40	40	50	50	50	60	60	80	80	100

Kellerverteilung	PIR-Schalen (Hartschaum) mit PVC-Ummantelung oder ALU-Grobkornfolie
Steigschächte	Sind mit PIR zu dämmen. Bei Verwendung anderer Dämmstoffe muss die Dämmstärke angepasst werden
Kreuzungen	Bei Leitungskreuzungen kann in Absprache mit dem Planer evtl. die Dämmstärke verringert werden!

