


Trogwand!

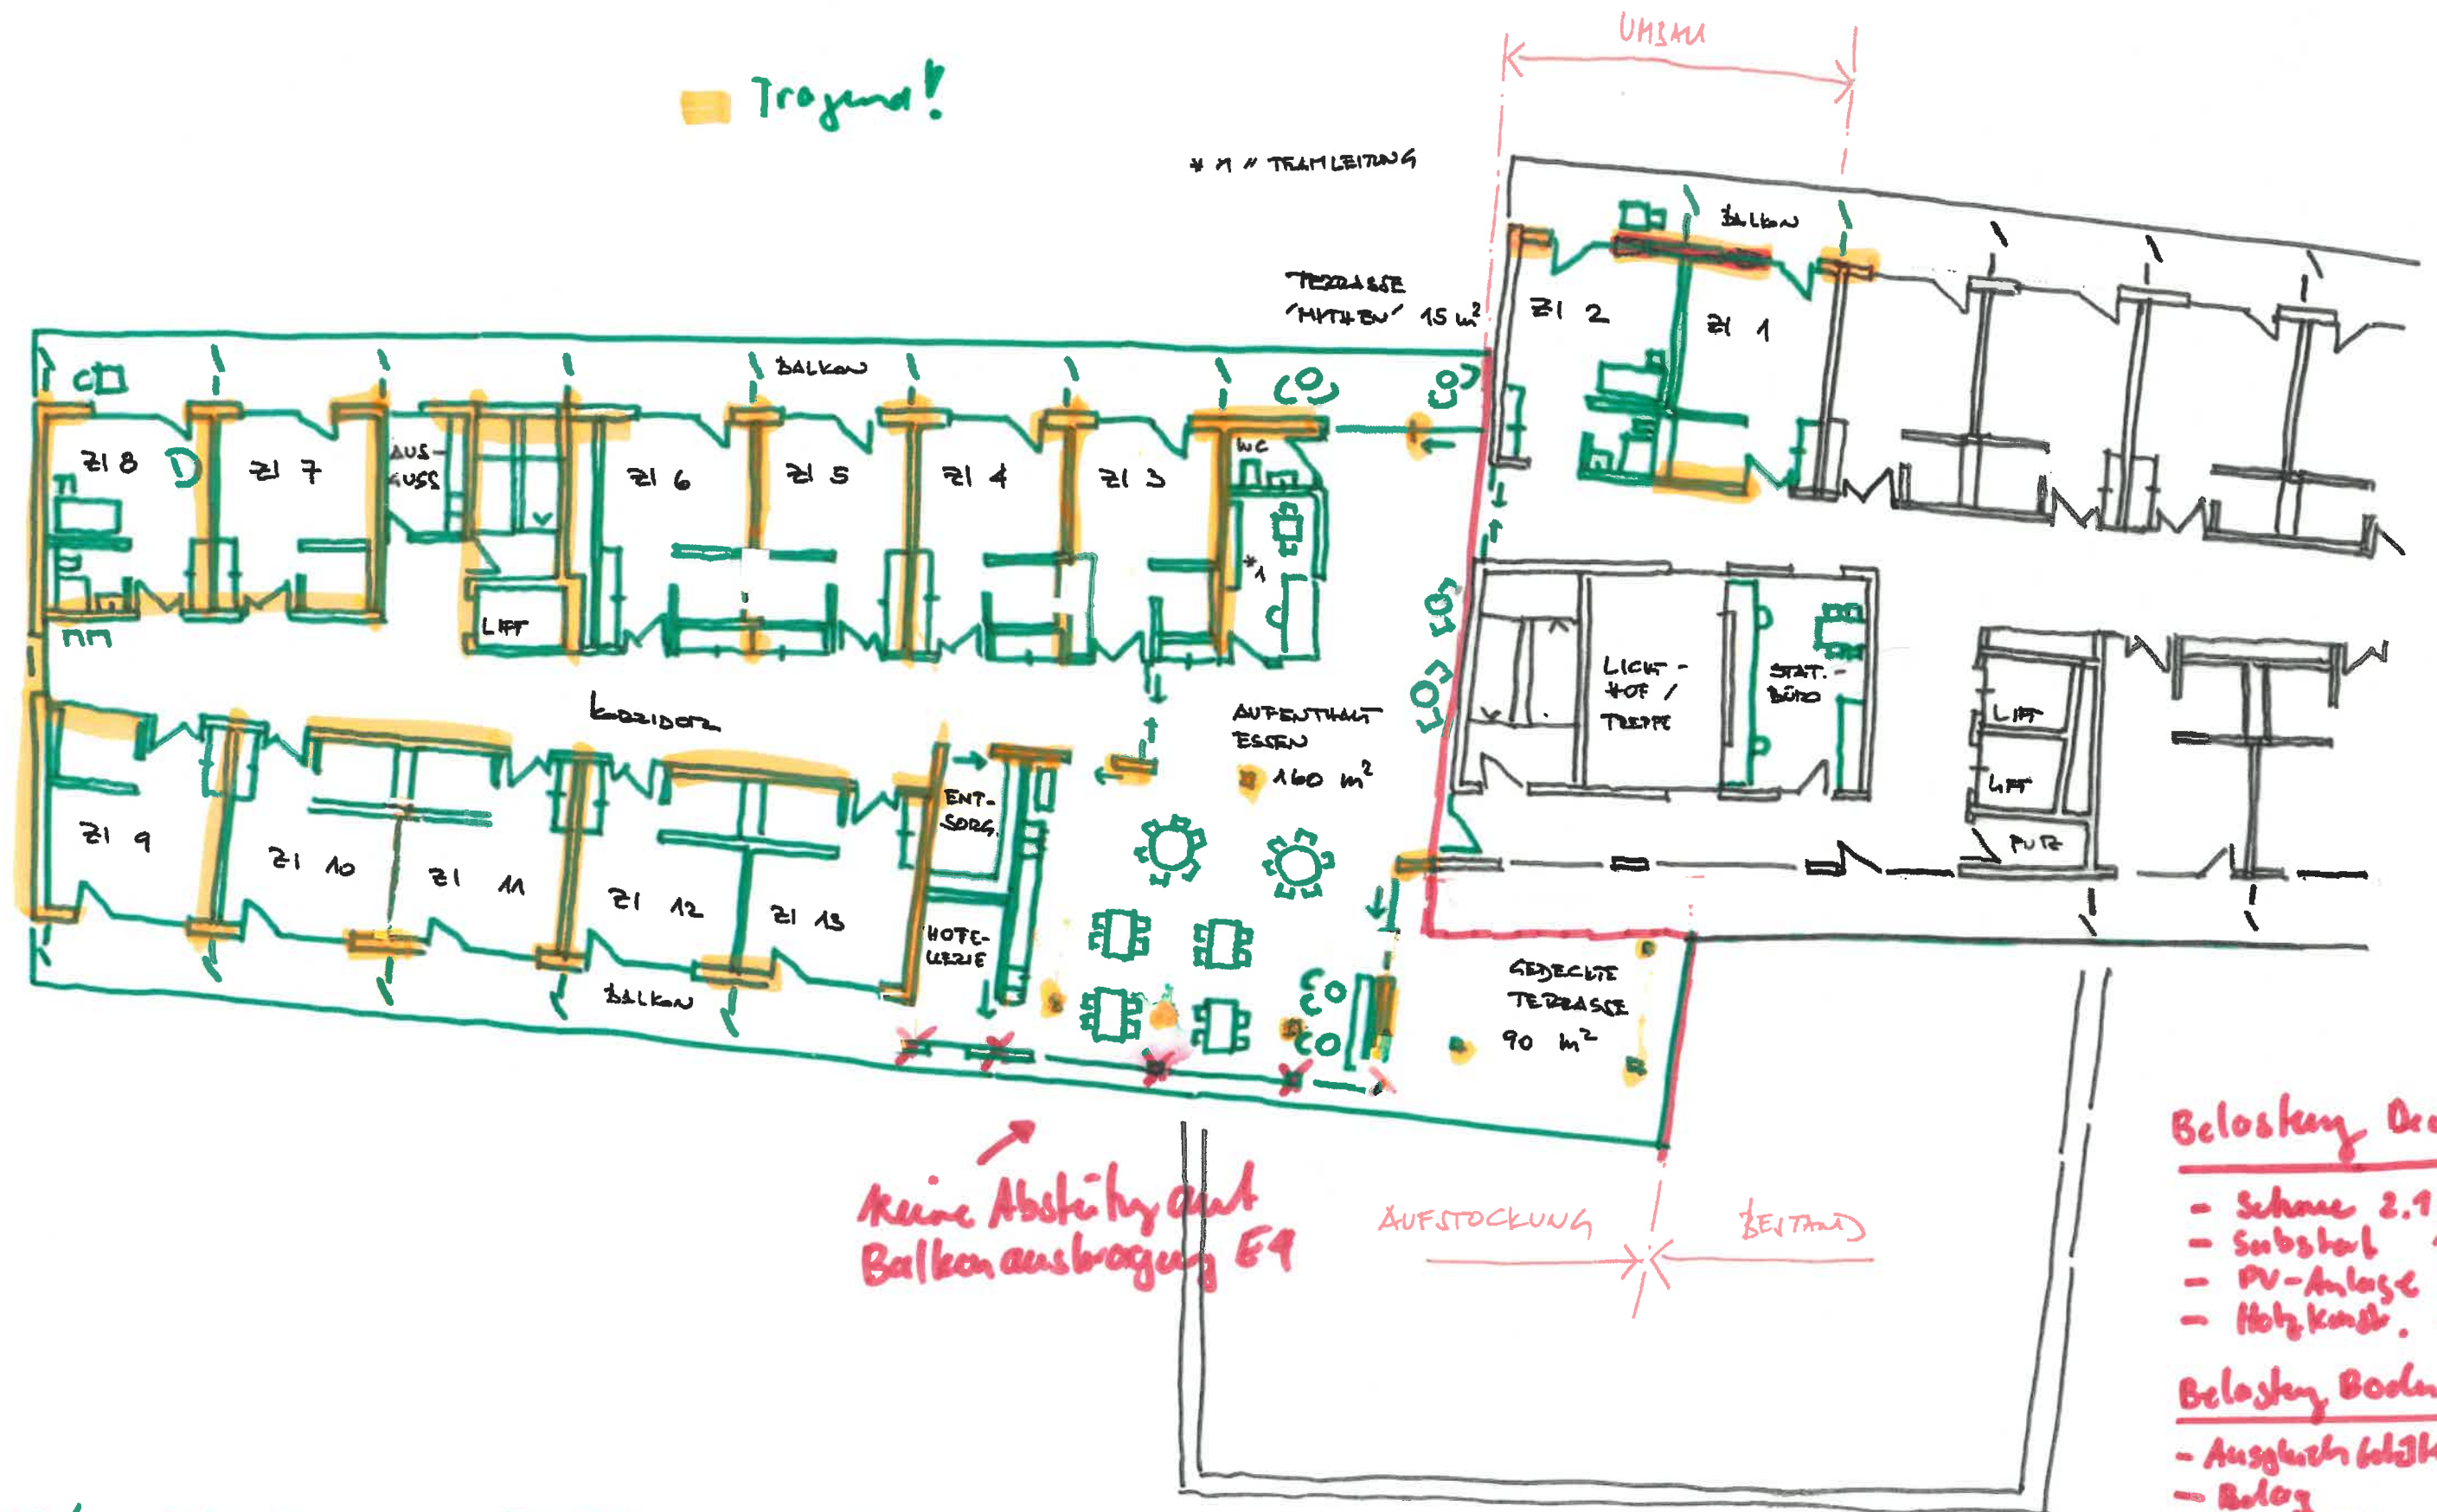

Belastung Dach OG 5

- Schnee 2.1 kN/m²
- Substrat 1.5 kN/m²
- PV-Anlage 0.4 kN/m²
- Holzkonstr. 1.5 kN/m²

Belastung Boden OG 5

- Ausgleichschicht 0.5 kN/m²
- Belag 1.0 kN/m²
- Wände Holz 1.0 kN/m²
- Litz (Anhydrit) 1.0 kN/m²

661/ ALTERS ZENTRUM RUDOLPH 1. BACH
GRUNDRISS AUFSTOCKUNG 5. OG 'WEIT' M. 1+200


BSS ARCHITEKTEN SCHWYZ

26.4.22/He

Notiz 21.6.2020

Struktur

Mstb. 1 :236.8

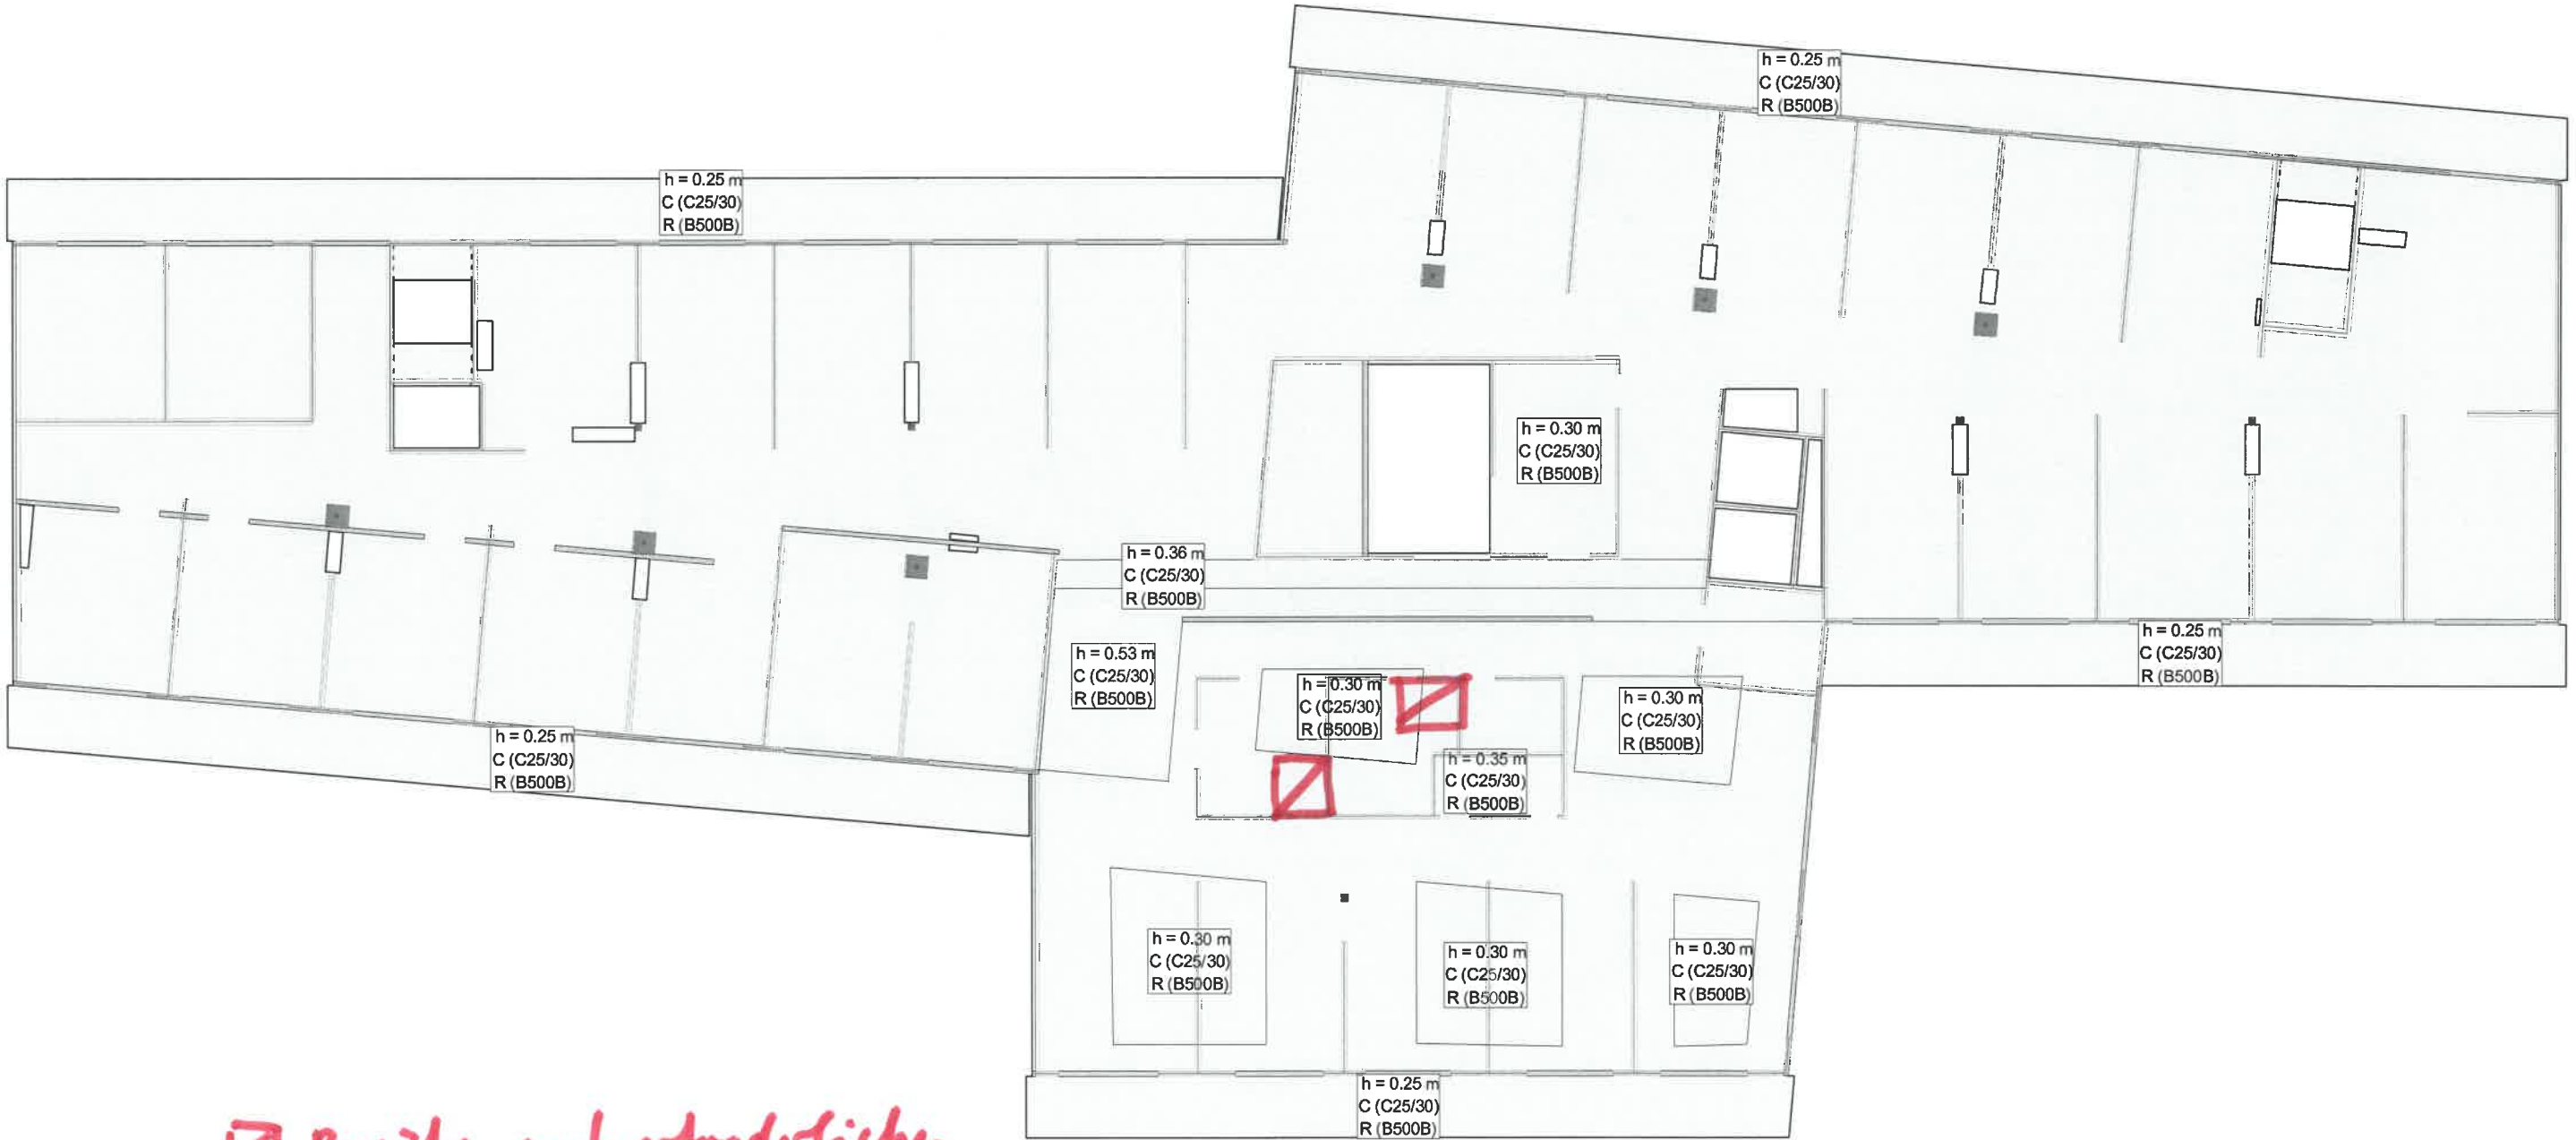


☑ Bereiche mit erforderlichen
Deckenverstärkungen (CFK-Lamellen)

jm 24.6.1020

Struktur

Mstb. 1 :236.8

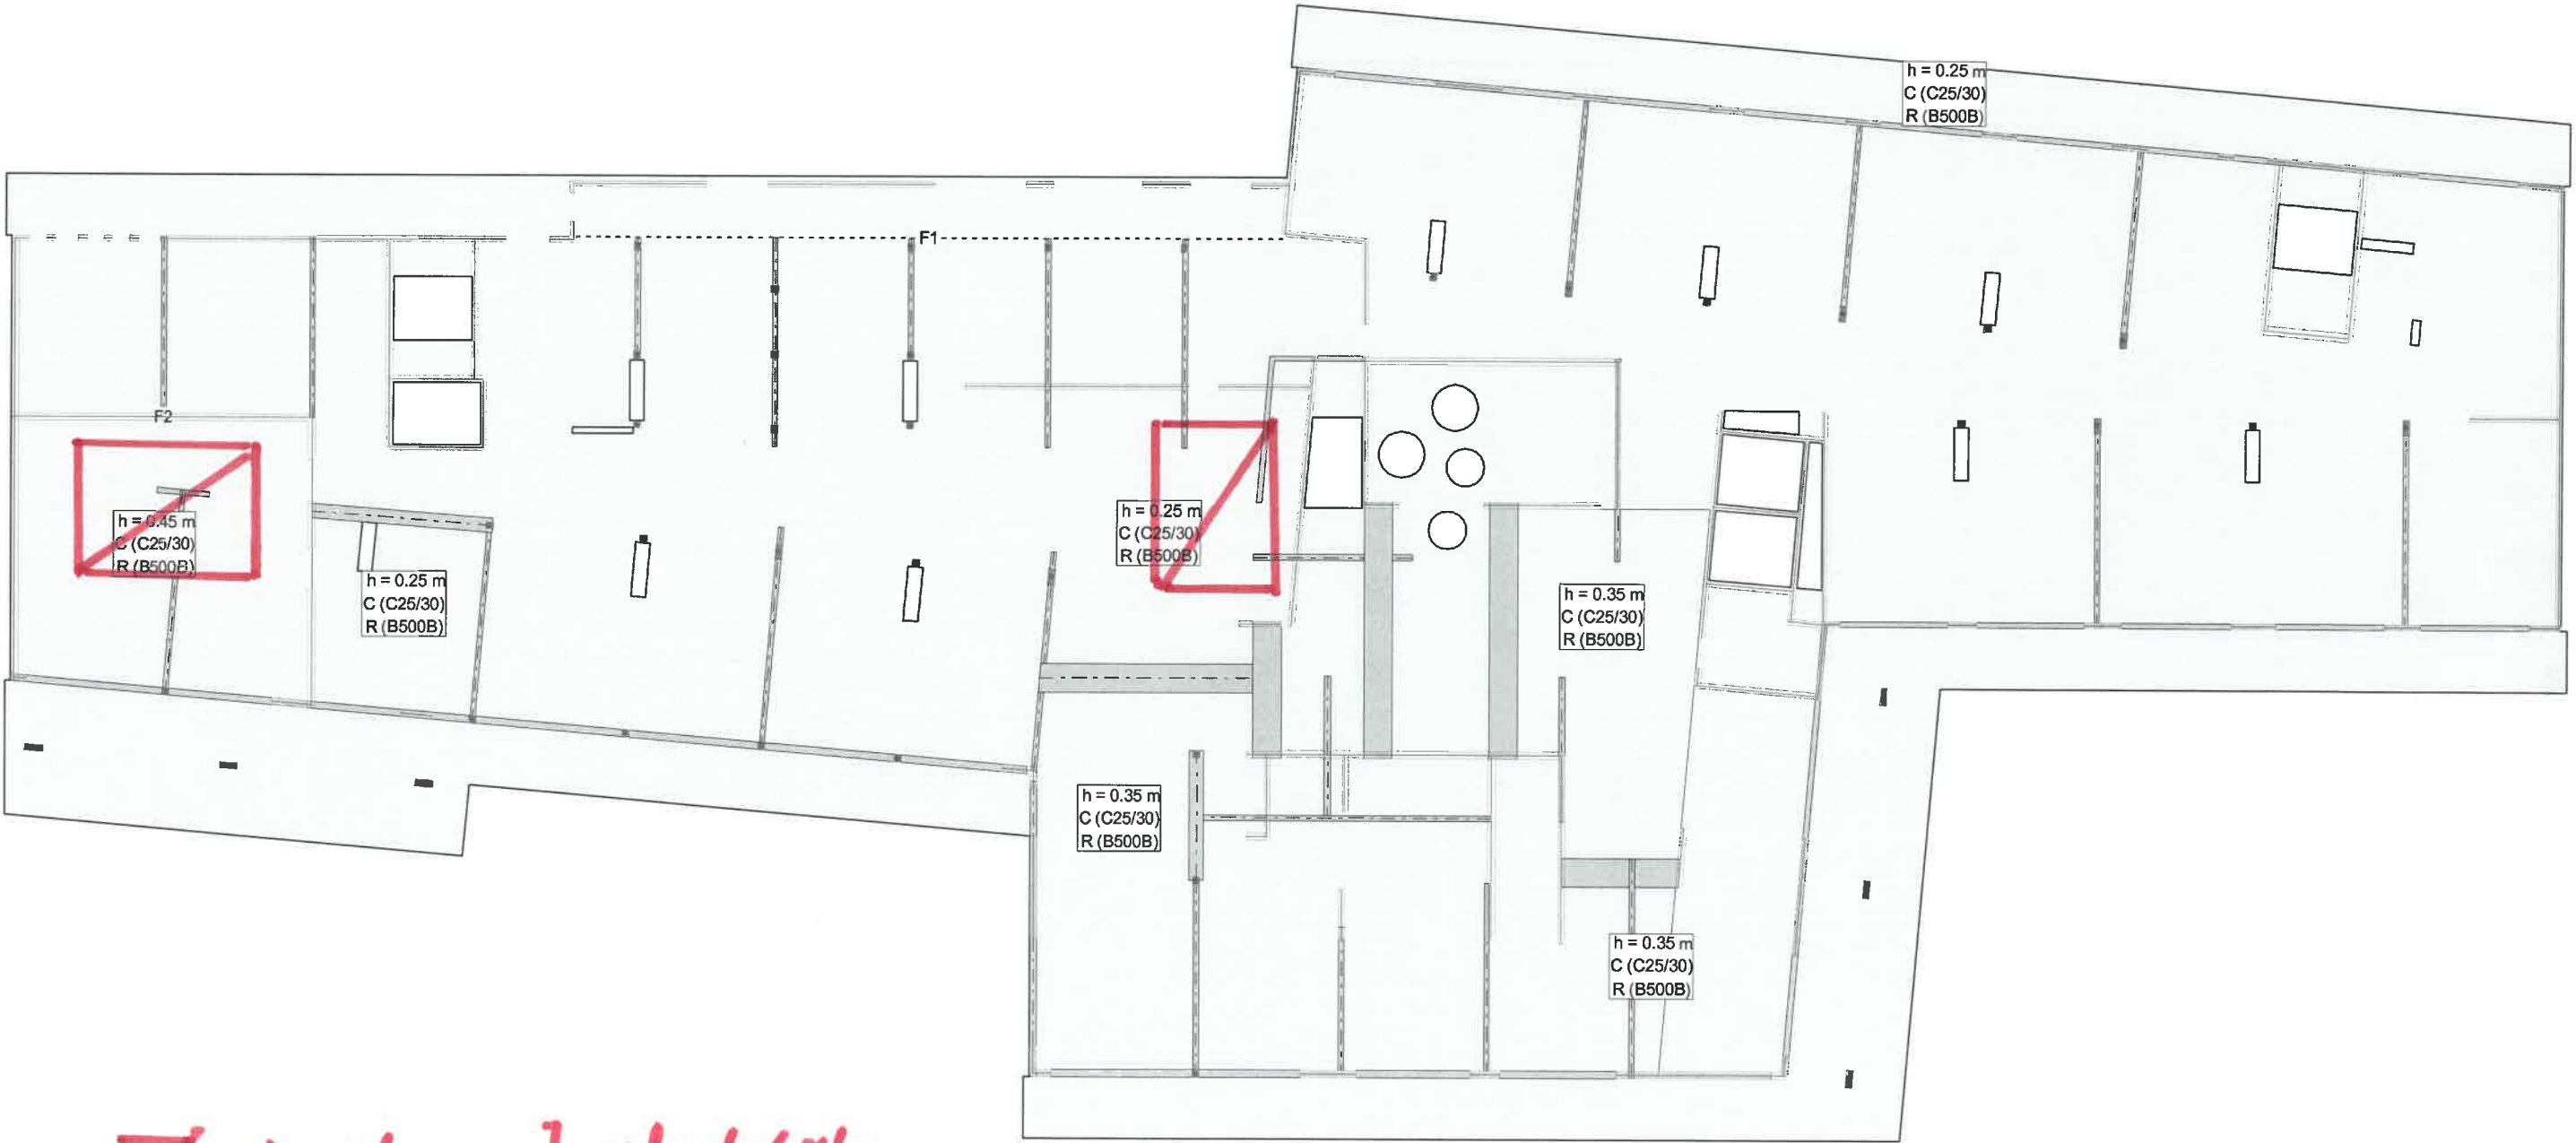

Bereiche mit erforderlichen
Deckenverstärkungen
(CFR-Lamellen oder Unterzüge)

24.6.2020

Nr.: