



LEGENDA VALUTAZIONI		
Stato	Valutazioni	Codice Descrizione
1	In buono stato	97 Nessun difetto o difetti marginali, elemento realizzato / risanato negli ultimi 5 anni.
2	In stato accettabile	-2 Difetti insignificanti / lievi (danni estetici) che non mettono in pericolo la sicurezza strutturale del manufatto rispettivamente degli addetti al lavoro al lungo termine.
3	In stato deteriorato	-3 Danni che mettono in pericolo la sicurezza strutturale del manufatto rispettivamente degli utenti a medio-lungo termine.
4	In cattivo stato	-4 Danni che mettono in pericolo la sicurezza strutturale del manufatto rispettivamente degli addetti al lavoro a medio-corto termine.
5	In stato allarmante	-5 La sicurezza è messa in pericolo, sono necessarie misure prima della prossima ispezione principale. Misure urgenti.
91	Rischio improbabile	91 Non ispezionabile, rischio improbabile
92	Rischio probabile	92 Non ispezionabile, rischio improbabile

LEGENDA DEI DANNI E DIFETTI

	Danno	Abbreviazione	Simboli
ACQUA	Infiltrazioni solide di colore giallo (cloruro di sodio con tracce di potassio)	ISG	
	Tracce di umidità	FS	
	Superficie bagnata	W	
	Superficie bagnata con macchie rosso bruno (calcare + ossido di ferro, nague)	W	
	Superficie bagnata con macchie nere (calcare + solfato di zolfo)	W	
	Superficie umida	F	
CALCESTRUZZO	Incrostazioni bianche (ossido di magnesio e potassio, solfati di calcio e zolfo)	IB	
	Armatura esposta	FB	
	Fessure	R	
	Nidi di ghiaia	KI	
	Distacchi	A	
	Telo in PVC	KSB	
	Decolorazioni	WB	
	Calcestruzzo dilavato	WA	
	Sondaggio	So	
	Carotaggi	KB/S	
	Giunti	FG	
	Tinteggiato alterato	VF	



N.B.: la posizione dei difetti é indicativa

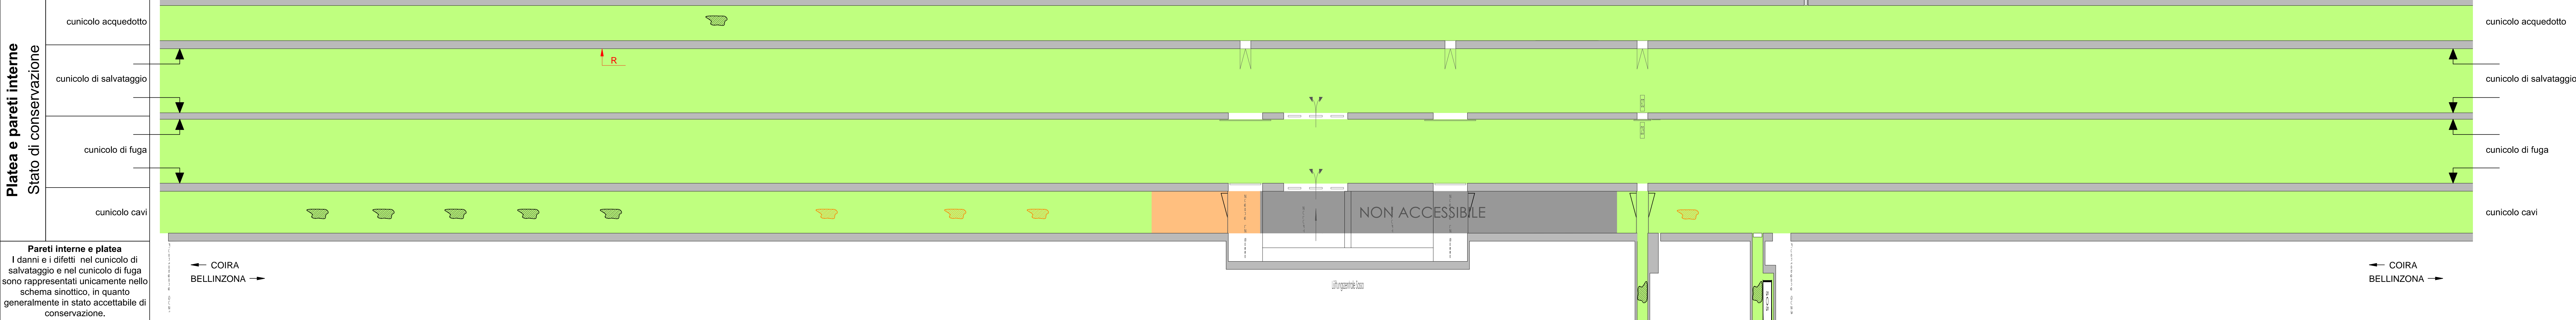

Cunicolo acquedotto
Stato di conservazione

Intradosso piattabanda
Stato di conservazione

Intradosso piattabanda
Stato di conservazione

Cunicolo acquedotto
Stato di conservazione